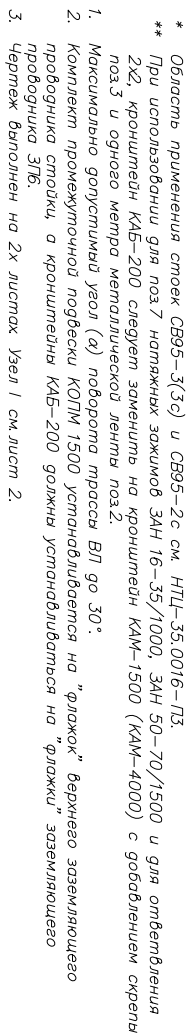


[illegible]

Марка поз.	Артикул	Наименование обозначение	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		<u>Железобетонные элементы</u>			
СВ95*		Стойка СВ95 проект шифр НТП-0615.95	2	900	
		<u>Стальные конструкции</u>			
1		Кронштейн уа НТП-35.0016-36	1	6,8	
2		Заземляющий проводник ЗП6 НТП-35.0016-43	0,3	0,5	м
		<u>Линейная арматура</u>			
3	УЗА-150	Лента бордюрная металлопластическая 20х0,7х1000мм ЛМ-50	2	0,11	
4	УЗА-51-100	Средне СУ-20(СГ-20)	2	0,01	
5	УКА-51-016-D95	Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500	1	0,50	
9	УЗСГ-16-S10-120-S25-95	Зожим ЗСПП 35-120/25-95 для ЗП6	1	0,265	
10	УЗР-11-S06-S095	Зожим плавильный ЗП 6-95/6-95	1	0,10	
11	УНН21-D6-180-100	Хоупт для СИП ХС-180, d 10-45 мм, для СИП 35-95мм ²		0,026	
	УНН21-D9-260-100	Хоупт для СИП ХС-260, d 26-66 мм, для СИП 120мм ²	2	0,036	

Ответвление к вводу в здание в одну сторону от ВЛ
проводов СИП



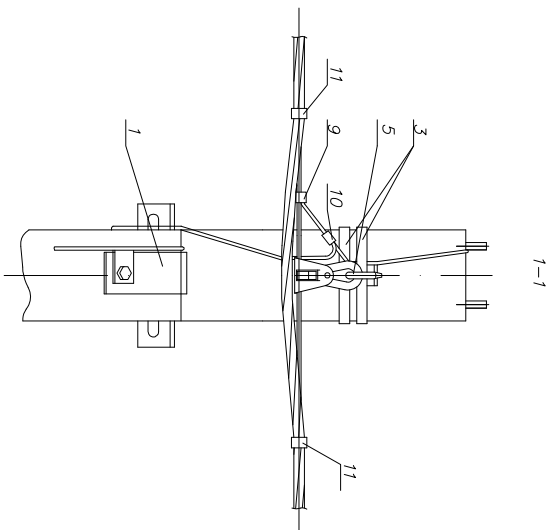


Схема ответвления к вводу в здание

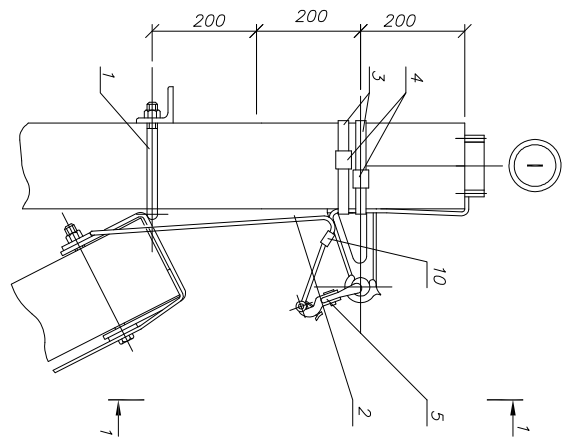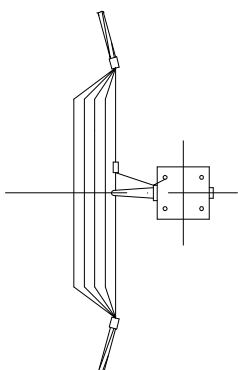

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взаим.Инв. №

Чертеж выполнен на 2 листах.
Общий выг см. лист 1.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	ASIP-BET-OPR-281-00-05	Лист
						2