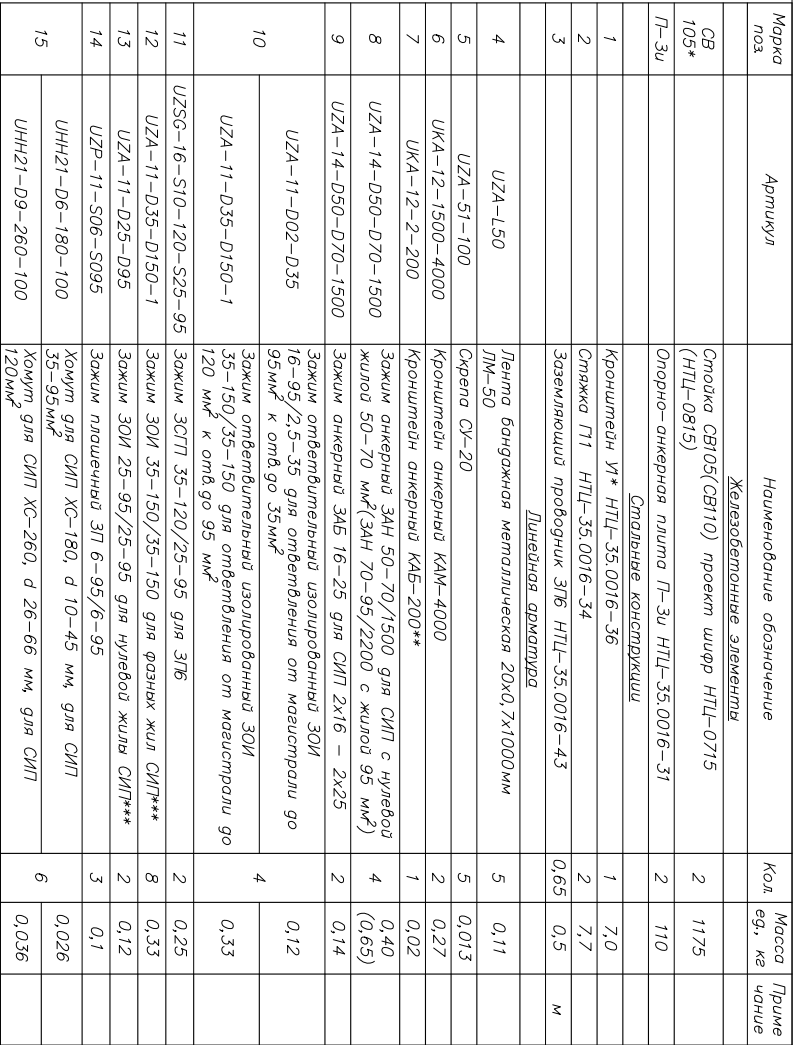


[illegible]

Ответвление к входу в здание в одну сторону от ВЛ
проводов СИП


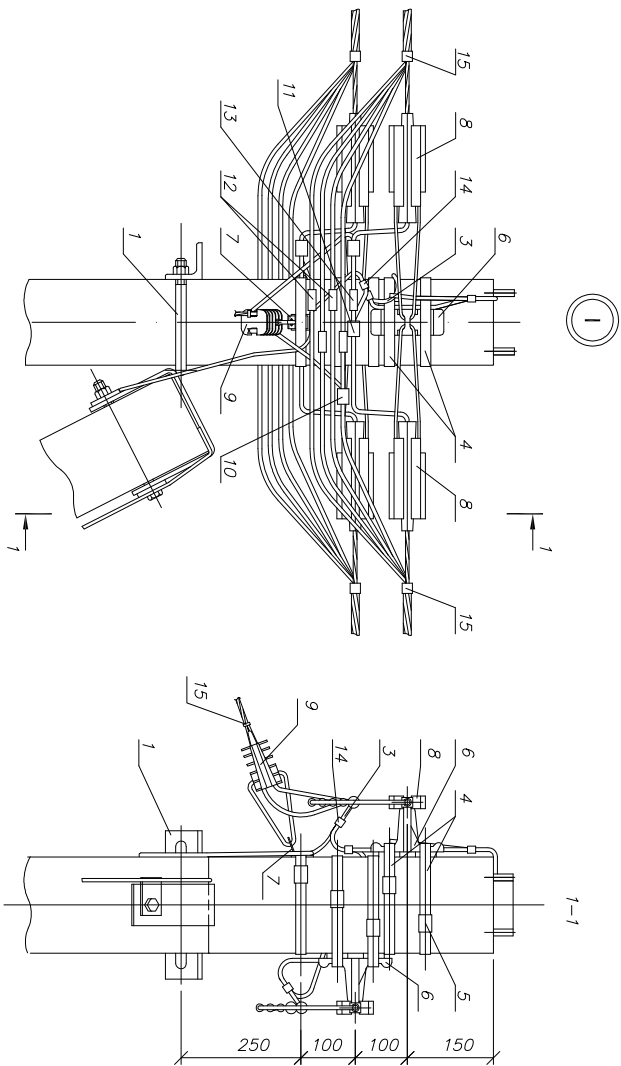


Схема отведений к входу в здания

в одну сторону
2х2 жилы СИП

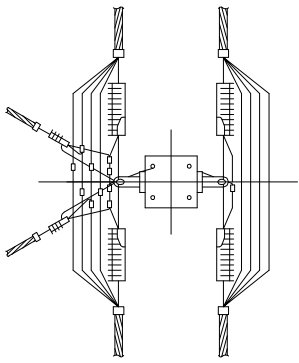

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взаим.Инв. №

Чертеж выполнен на 2 листах .
Общий выг см. лист 1.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ASIP-BET-OPR-442-13-10	Лист
						2