

орка поэ	Армитул	Наименование обозначение	Код	Масса ед., кг	Приме- чание
ВВ95		Железобетонные элементы Стойка СВ95 проект шифр НТЛ-0615.95	1	900	
1		Стойки Заземляющий проводник ЗПБ НТЛ-35.0016-43	1,1	0,5	м
2		Лента бандажная металлопластиковая 20х0,7х1000мм ЛМ-50	5	0,11	
3		Скрепка СТ-20	5	0,01	
4		Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500	2	0,50	
5		Кронштейн анкерный КАБ-200*	1	0,02	
6		Зажим анкерный ЗАБ 16-25 для СИП 2х16 - 2х25	2	0,14	
7		Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 для ответвления от магистралей до 95мм ² к каб.до 35мм ² Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 35-150/35-150 для ответвления от магистралей до 120 мм ² к каб.до 95 мм ²	4	0,12 0,33	
8		Зажим СИПТ 35-120/25-95 для ЗПБ	2	0,265	
9		Зажим плоскостный ЗП 6-95/6-95	2	0,10	
10		Хомут для СИП ХС-180, диаметр обхватываемого провода 10-45 мм, для СИП 35-95мм ² Хомут для СИП ХС-260, диаметр обхватываемого провода 26-66 мм, для СИП 120мм ²	6	0,026 0,036	

При использовании для поз.6 натяжных зажимов ЗАН 16-35/1000, ЗАН 50-70/1500 и для
ответвления 2х2, кронштейн КАБ-200 следует заменить на кронштейн КАМ-1500(КАМ-4000) с
добавлением скрепы поз.3 и одного метра металлопластиковой ленты поз.2.

Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500 устанавливается на "флажок" верхнего
заземляющего проводника стойки, а кронштейны КАБ-200 должны устанавливаться на "флажки"
заземляющего проводника ЗПБ.

Чертеж выполнен на 2х листах. Узел 1 см. лист 2.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взаим.Инв. N

Отделение к вбодом в здании в одну сторону от ВП
проводов СИП



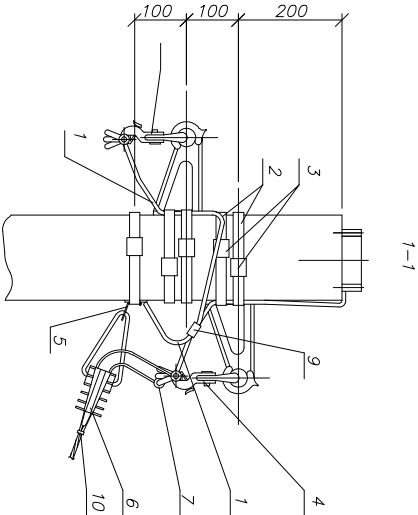


Схема отбедвдленид к вбодом в здании
в одну сторону 2х2 жидя СИП

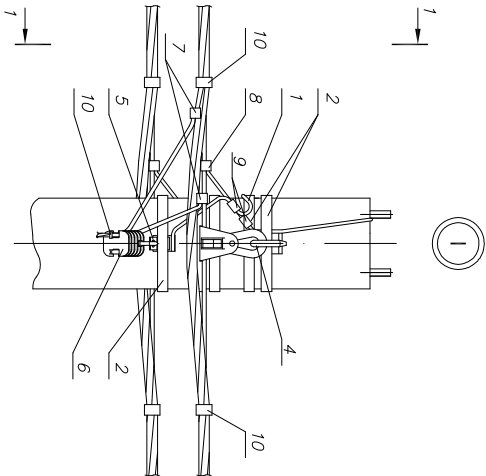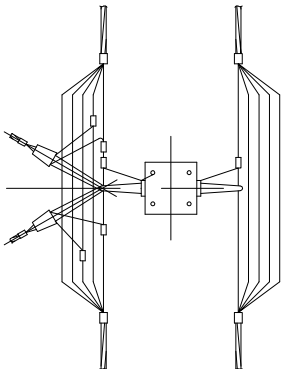

Чертеж выполнен на 2 листах
Общий вид см. лист 1.

Изм.	Лист	N	годум.	Подп.	Дата	ASIP-BET-OPR-102-13-02	Лист
							2