



[illegible]

Схема установки стойки
СВ95-3 (СВ95-3с)

Марка поз	Арматура	Наименование обозначение	Кол	Масса ед., кг	Примечание
СВ95		<u>Железобетонные элементы</u> Стойка СВ95 проект шифр НТД-0615.95	2	900	
		<u>Стальные конструкции</u>			
1		Кронштейн №4 НТД-35.0016-36	1	6,8	
2		Земляющий прободник ЗПБ НТД-35.0016-43	1,2	0,5	м
		<u>Линейная арматура</u>			
3	УЗА-Л50	Лента бандажная металлопластическая 20х0,7х1000мм ЛМ-50	5	0,11	
4	УЗА-51-100	Средня СУ-20(СТ-20)	5	0,01	
5	УКА-31-Д16-В95	Комплект промежуточной поперески КОПМ 1500	2	0,50	
6	УКА-12-2-200	Кронштейн анкерный ККБ-200*	1	0,02	
	УЗА-14-Д16-Д25-S	Зажим анкерный ЗАБ 16-25 для СИП 4х16 - 4х25		0,14	
7	УЗА-14-Д16-Д35-1000	Зажим анкерный ЗАН 16-35/1000 для СИП 25х35	1	0,35	
	УЗА-14-Д50-Д70-1500	Зажим анкерный ЗАН 50-70/1500 для СИП 50х70		0,40	
	УЗА-11-Д02-Д35	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 для ответвления от маэистралли 95мм ² к каб. 35мм ²		0,12	
8	УЗА-11-Д35-Д150-1	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 35-150/35-150 для ответвления от маэистралли 90 120 мм ² к каб. 95 мм ²	4	0,33	
9	УЗSG-16-510-120-S25-95	Зажим ЗСПП 35-120/25-95 для ЗПБ	2	0,265	
10	УЗР-11-S06-S095	Зажим плоскешный ЗП 6-95/6-95	1	0,10	
	УНН21-Д6-180-100	Хомут для СИП ХС-180, d 10-45 мм, для СИП 35-95мм ²		0,026	
11	УНН21-Д9-260-100	Хомут для СИП ХС-260, d 26-66 мм, для СИП 120мм ²	5	0,036	

- * При использовании для поз.7 напряжений эжирован ЗАН 16–35/1000, ЗАН 50–70/1500 и для ответвлений 242, крошителей КАБ–200 следует заменить на крошительный КАМ–1500 (КАМ–4000) с добавлением скрепы поз.3 и одного метра металлической ленты поз.2.
1. Комплект промышленной посуды КОПМ 1500 устанавливается на "флажок" верхнего эжектирующего проводника спойки, а крошительный КАБ–200 должен устанавливаться на "флажки" эжектирующего проводника ЭББ.
2. Чертеж выполнен на 2х листах, узел 1 см. лист 2.
3. Максимально допустимый угол (α) поворота траектории ВП до 30°.

Ответвление к вводу в здании в одну сторону от ВЛ
проводов СИП

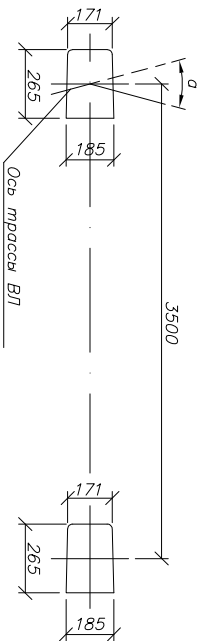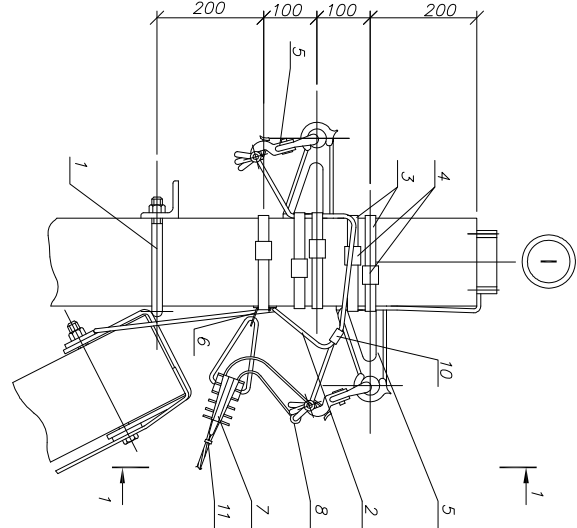

1-1


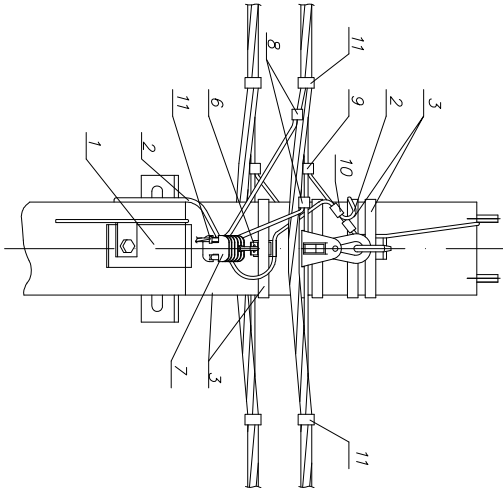


Схема ответвления к вводу в здания
в одну сторону 4х жил СИП

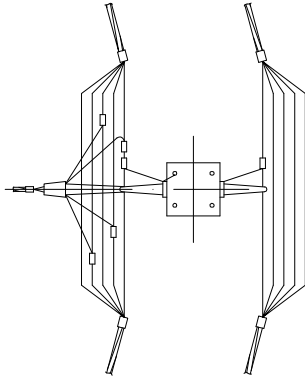

Чертеж выполнен на 2 листах .
Общий выг см. лист 1.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взаим.Инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ASIP-BET-OPR-282-12-06	Лист
						2