

Ответвление к входу в здания в одну сторону от ВЛ проводов СИП


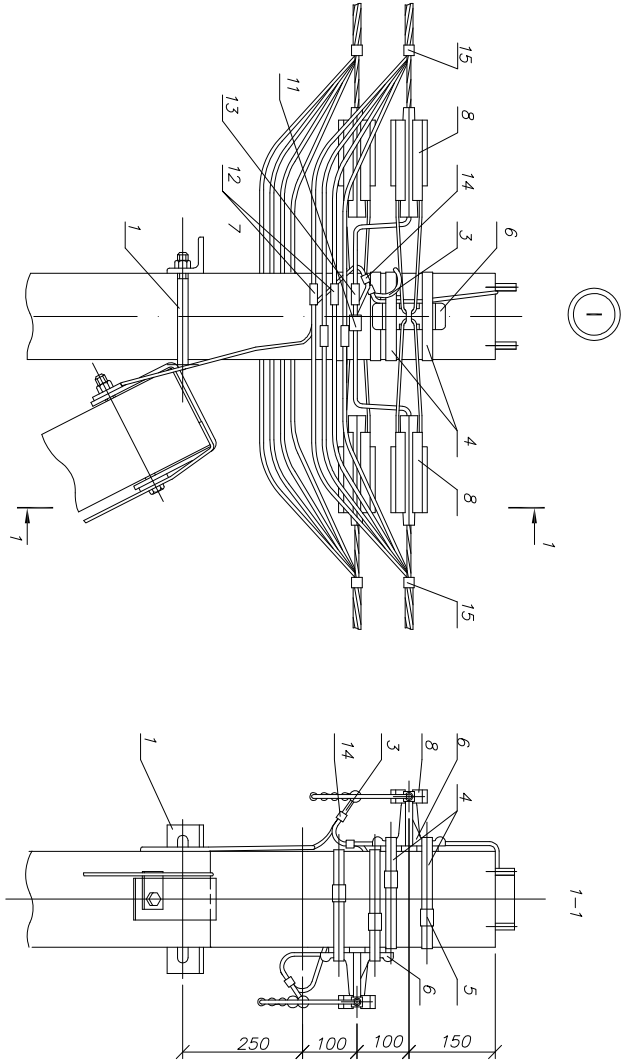


Схема ответвления к входу в здания в здания

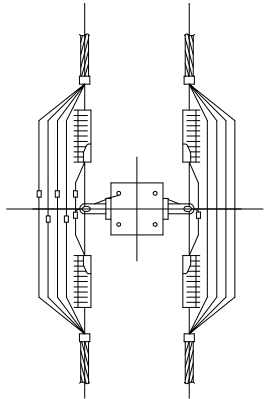

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взаим.Инв. №

Чертеж выполнен на 2 листах.
Общий выг см. лист 1

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	ASIP-BET-OPR-422-00-08	Лист
						2