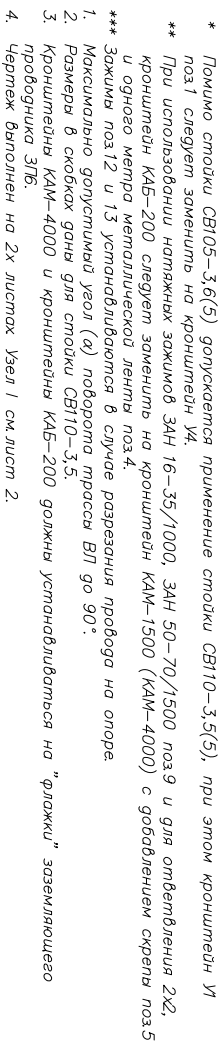


[illegible]

Марка поз.	Арматура	Наименование обозначение	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
СВ105*		<u>Железобетонные элементы</u> Стройка СВ105(СВ110) проект ширр НПЦ-0715(НПЦ-0815)	3	1175	
П-3и		Опорно-анкерная плита П-3и НПЦ-35.0016-31	3	110	
		<u>Стальные конструкции</u>			
1		Кронштейн И* НПЦ-35.0016-36	2	7,0	
2		Связка П11 НПЦ-35.0016-34	3	7,7	
3		Заземляющий проводник ЭПБ НПЦ-35.0016-43	2,0	0,5	м
		<u>Линейная арматура</u>			
4	УЗА-LS0	Лента бандажная металлическая 20х0,7х1000мм ЛМ-50	6	0,11	
5	УЗА-51-100	Скрепка СУ-20	6	0,013	
6	УКА-12-2-200	Кронштейн анкерный КАМ-4000	2	0,27	
7	УКА-12-2-200	Кронштейн анкерный КАБ-200**	2	0,02	
8	УЗА-14-D50-D70-1500	Зажим анкерный ЗАН 50-70/1500 для СИП с нулевой жилой 50-70 мм ² (ЗАН 70-95/2200 с жилой 95 мм ²)	2	0,40 (0,65)	
9	УЗА-14-D16-D25-S	Зажим анкерный ЗАБ 16-25 для СИП 2х16 - 2х25	2	0,14	
10	УЗА-11-D02-D35	Зажим ответвительный изолирующий ЗОИ 16-95/2,5-35 для ответвления от магистрали го 95мм ² к отв.го 35мм ²	4	0,12	
	УЗА-11-D35-D150-1	Зажим ответвительный изолирующий ЗОИ 35-150/35-150 для ответвления от магистрали го 120 мм ² к отв.го 95 мм ²		0,33	
11	УЗSG-16-S10-120-S25-95	Зажим ЗОГП 35-120/25-95 для ЭПБ	1	0,25	
12	УЗА-11-D35-D150-1	Зажим ЗОИ 35-150/35-150 для фазных жил СИП***	4	0,33	
13	УЗА-11-D25-D95	Зажим ЗОИ 25-95/25-95 для нулевой жилы СИП***	1	0,12	
14	УЭР-11-S06-S095	Зажим плоскочный ЭП 6-95/6-95	3	0,1	
15	УНН21-D6-180-100	Хомут для СИП ХС-180, d 10-45 мм, для СИП 35-95мм ²	4	0,026	
	УНН21-D9-260-100	Хомут для СИП ХС-260, d 26-66 мм, для СИП 120мм ²	4	0,036	

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взаим. Инв. N

Ответвления к вводу в здание в две стороны от ВЛ проводов СИП


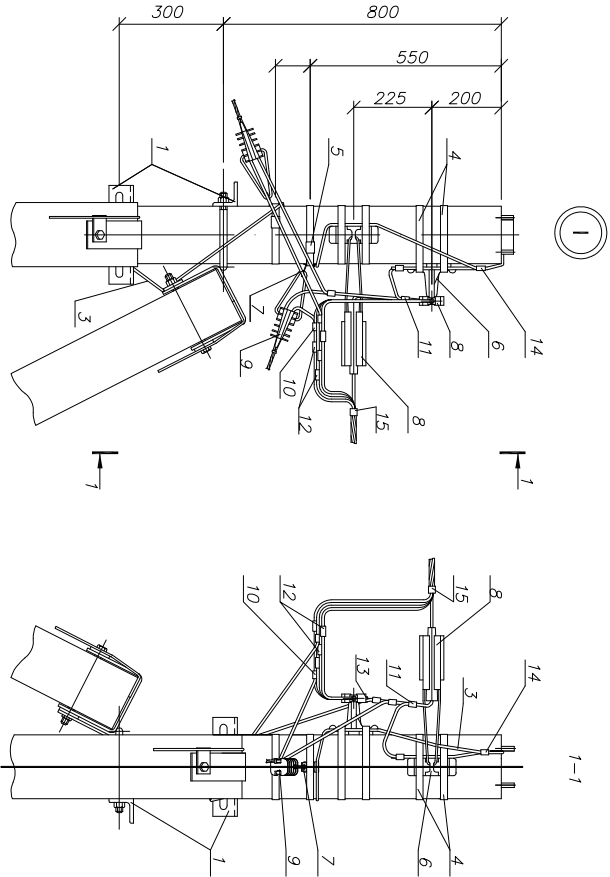


Схема отведенный к вводу в здания в две стороны 2х жил СИП

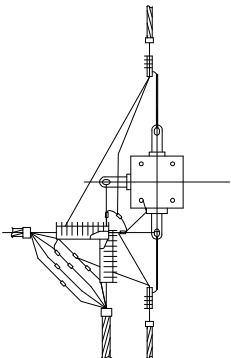

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	ASIP-BET-OPR-261-21-13	Лист
						2