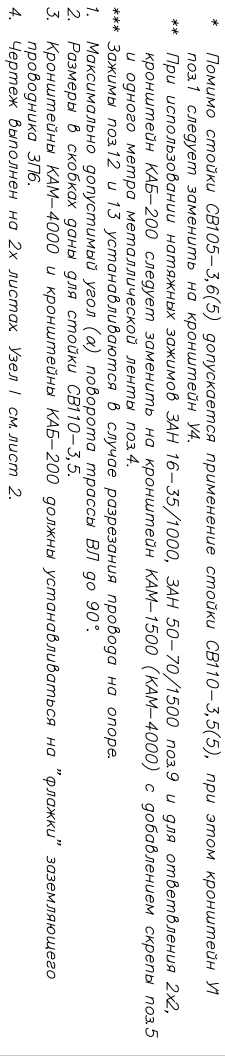


[illegible]

Марка поз.	Арматур.	Наименование обозначение	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Железобетонные элементы			
СВ105*		Стопка СВ105(СВ110) проект шпр НТЛ-0715(НТЛ-0815)	3	1175	
П-3и		Опорно-анкерная плита П-3и НТЛ-35.0016-31	3	110	
		Стальные конструкции			
1		Кронштейн У* НТЛ-35.0016-36	2	7,0	
2		Стяжка П1 НТЛ-35.0016-34	3	7,7	
3		Заземляющий прободник ЗПБ НТЛ-35.0016-43	2,0	0,5	н
		Линейная арматура			
4	УЗА-Л50	Лента бонджонга металлическая 20х0,7х1000мм ПМ-50	10	0,11	
5	УЗА-51-100	Скрепка СУ-20	10	0,013	
6	УКА-12-1500-4000	Кронштейн анкерный КАМ-4000	4	0,27	
7	УКА-12-2-200	Кронштейн анкерный КАБ-200**	2	0,02	
8	УЗА-14-Д50-Д70-1500	Зажим анкерный ЗАН 50-70/1500 для СИП с нулевой жилой 50-70 мм ² (ЗАН 70-95/2200 с жилой 95 мм ²)	4	0,40 (0,65)	
	УЗА-14-Д16-Д25-5	Зажим анкерный ЗАБ 16-25 для СИП 4х16 - 4х25		0,14	
9	УЗА-14-Д16-Д35-1000	Зажим анкерный ЗАН 16-35/1000 для СИП 25÷35, (ЗАН50-70/1500 для СИП 50÷70)	2	0,40	
10	УЗА-11-Д02-Д35	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 для ответвления от магистральной го 95мм ² к отв.го 35мм ²	8	0,12	
	УЗА-11-Д35-Д150-1	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 35-150/35-150 для ответвления от магистральной го 120 мм ² к отв.го 95 мм ²		0,33	
11	УЗ56-16-С10-120-С25-95	Зажим ЗСПП 35-120/25-95 для ЗПБ	2	0,25	
12	УЗА-11-Д35-Д150-1	Зажим ЗОИ 35-150/35-150 для фазных жил СИП***	8	0,33	
13	УЗА-11-Д25-Д95	Зажим ЗОИ 25-95/25-95 для нулевой жилы СИП***	2	0,12	
14	УЗР-11-С06-С095	Зажим плоский ЗП 6-95/6-95	3	0,1	
	УНН21-06-180-100	Хомут для СИП ХС-180, д 10-45 мм, для СИП 35-95мм ²		0,026	
15	УНН21-09-260-100	Хомут для СИП ХС-260, д 26-66 мм, для СИП 120мм ²	6	0,036	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взаим.Инв. №

Ответвления к вводам в здании в две стороны от ВЛ
проводов СИП


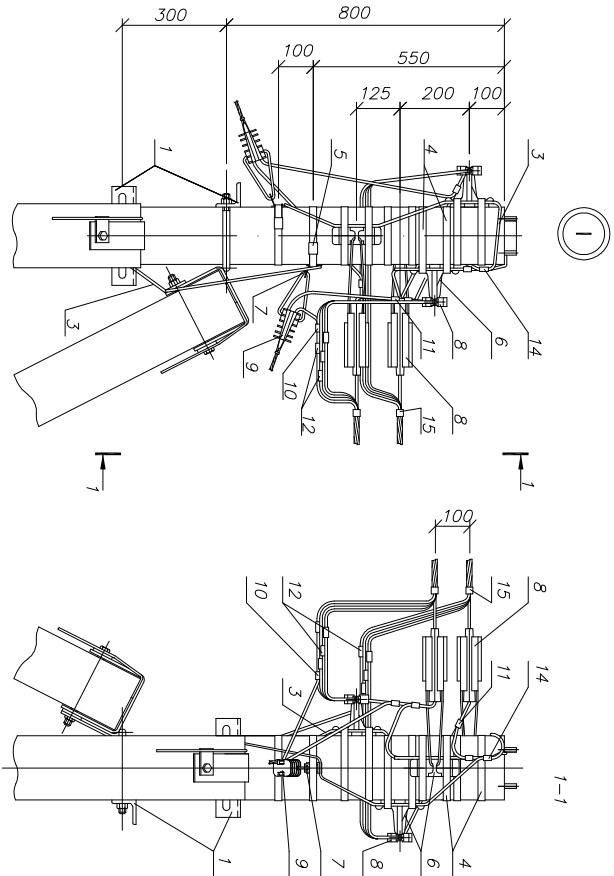


Схема отведений к вводам в здания
в две стороны
4х жил СИП

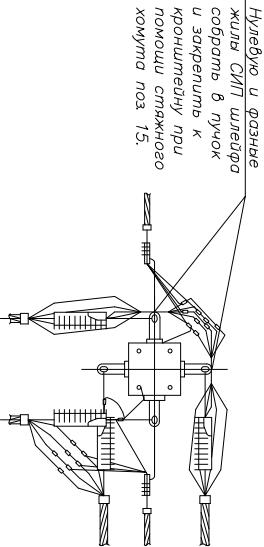

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					2