



						<i>ASIP-BET-OPR-4.32-13-16</i> Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛЛ 0,4кВ с СИП-2 с линейной арматурой компании IEK® Материалы для проектирования
Изм.	Код.уч.	Лист	Наруж.	Подп.	Дата	
						Опора ОАЗ4 ж/б с ответвлением в 1 сторону 2хСИП4-2 IEK
Общий вид схема установки стоек спецификация						
						Стойка
						Лист
						Листов
						Р
						1
						2
						IEK

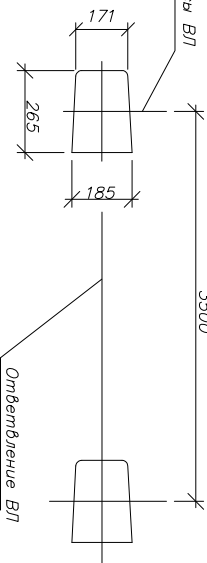


* При использовании неотяжеляющих жидкостей ЗАН 1635/1000, ЗАН 50–20/1500 для поз. 10 для отбелывания 2х2, кромштейн КАБ–200 следует заменить на кромштейн ДАМ–1500 (КАМ–4000) с добавлением скрепы поз.5 с одного метра мелкодисперсной ленты поз. 4. Контекст промехоточной повески КОПМ 1500 устанавливается на “фалакс” вернеего эземмелютого проводочного сплюки, а кромштейны КАМ–4000 и КАБ–200 должны устанавливаться на “фалажу эземмелютого проводочного ЗПБ. Чертеж выполнен на 2х листах Уэел 1 с/м. лист 2.

Ответвление к вводу в здании в одну сторону от
ВЛ проводов СИП

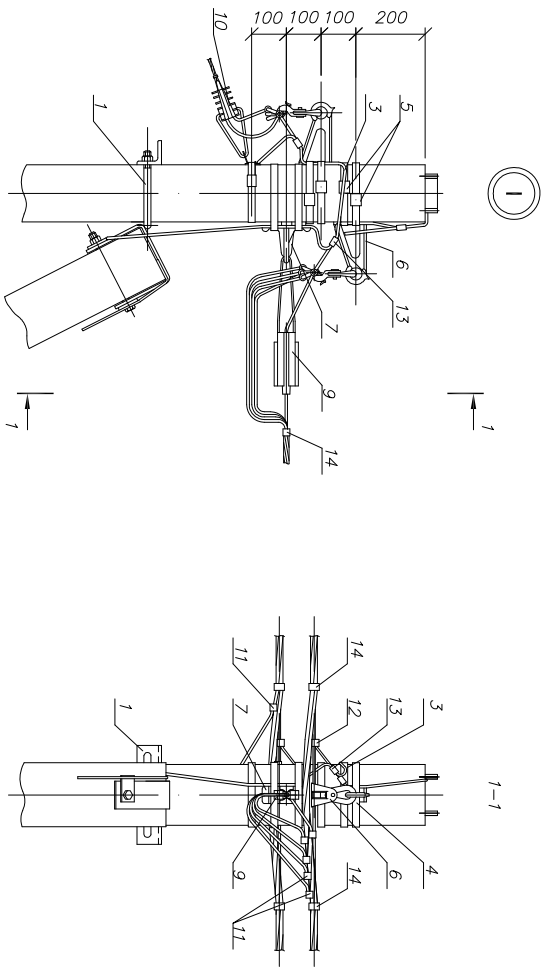

Схемы ответвлений к вводу в здания

в одну сторону
2х2 жилы СИП

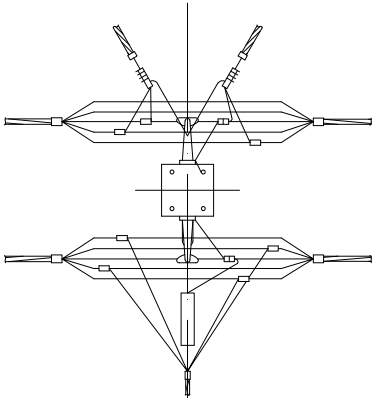

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взаим.Инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ASIP-BET-OPR-432-13-16	Лист
						2