

Марка поз	Арматура	Наименование обозначение	Код	Масса ед., кг	Примечание
		Железобетонные элементы			
СВ 105*		Стойка СВ105(СВ110) проект шифр НТЦ-0715(НТЦ-0815)	1	1175	
		Стальные конструкции			
1		Заземляющий проводник ЗПБ НТЦ-35.0016-43	0,65	0,5	м
		Линейная арматура			
2	УЗА-Л50	Лента бандажная металлическая 20х0,7х1000мм ЛМ-50	3	0,11	
3	УЗА-51-100	Скрепка СК-20 (СК-20)	3	0,01	
4	УКА-31-D16-D95	Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500	1	0,50	
5	УКА-12-2-200	Кронштейн анкерный КАБ-200**	1	0,02	
	УЗА-14-D16-D25-S	Зажим анкерный ЗАБ 16-25 для СИП 4х16 - 4х25		0,14	
6	УЗА-14-D16-D35-1000	Зажим анкерный ЗАН 16-35/1000 для СИП 25-35	1	0,35	
	УЗА-14-D50-D70-1500	Зажим анкерный ЗАН 50-70/1500 для СИП 50-70		0,40	
	УЗА-11-D02-D35	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 для ответвления от магистральной го 95мм ² к отв.го 35мм ²	4	0,12	
7	УЗА-11-D35-D150-1	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 35-150/35-150 для ответвления от магистральной го 120 мм ² к отв.го 95 мм ²		0,33	
8	УЗ5G-16-S10-120-S25-95	Зажим ЗСГП 35-120/25-95 для ЗПБ	1	0,265	
9	УЗР-11-S06-S095	Зажим плоскочный ЗП 6-95/6-95	1	0,10	
	УНН21-D6-180-100	Хомут для СИП ХС-180, гуанецпр. обхвоты обхвотного провода 10-45 мм, для СИП 35-95мм ²		0,026	
10	УНН21-D9-260-100	Хомут для СИП ХС-260, гуанецпр. обхвоты обхвотного провода 26-66 мм, для СИП 120мм ²	3	0,036	

* Помимо стойки СВ105-3,6(5) допускается применение стойки СВ110-3,5(5). Размеры в скобках даны для стойки СВ110-3,5(5).

** При использовании для поз.6 натяжных зажимов ЗАН 16-35/1000, ЗАН 50-70/1500 и для ответвления 2х2, кронштейн КАБ-200 следует заменить на кронштейн КАМ-1500(КАМ-4000) с разобделением скрепы поз.3 и одного метра металлической ленты поз.2.

1. Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500 устанавливается на "флажок" верхнего заземляющего проводника стойки, а кронштейны КАБ-200 должны устанавливаться на "флажки" заземляющего проводника ЗПБ.

2. Чертеж выполнен на 2х листах. Удел 1 см. лист 2.

ASIP-BET-OPR-151-12-03

Одноразовые, сборные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,4кВ с СИП-2 с линейной арматурой компании IEK®

Материалы для проектирования

Изм.	Колуч.	Лист	Нрок	Подгр.	Дата

Опора ПЛЗ3 ж/б с ответвлением в 1 сторону СИП4-4 IEK

Общий вид

Схема установки стойки спецификации

IEK

Схема установки стойки 105-3,6(110-3,5)

Марка поз	Армикул	Наименование обозначение	Код	Масса ег, кг	Примечание
		<u>Железобетонные элементы</u>			
СВ 105*		Стойка СВ105(СВ110) проект шифр НТЛ-0715(НТЛ-0815)	1	1175	
		<u>Стальные конструкции</u>			
1		Заземляющий проводник ЗПБ НТЛ-35,0016-43	0,65	0,5	м
		<u>Линейная арматура</u>			
2	УЗА-Л50	Решето бандажная металлопластическая 20х0,7х1000мм ЛМ-50	3	0,11	
3	УЗА-51-100	Средня СЛ-20 (СГ-20)	3	0,01	
4	УКА-31-Д16-Д95	Комплекет промежуточной подвески КОЛМ 1500	1	0,50	
5	УКА-12-2-200	Кронштейн анкерный КИБ-200**	1	0,02	
	УЗА-14-Д16-Д25-С	Зажим анкерный ЗАБ 16-25 для СИП 4х16 – 4х25		0,14	
6	УЗА-14-Д16-Д35-1000	Зажим анкерный ЗАН 16-35/1000 для СИП 25-35	1	0,35	
	УЗА-14-Д50-Д70-1500	Зажим анкерный ЗАН 50-70/1500 для СИП 50-70		0,40	
7	УЗА-11-Д02-Д35	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 для ответвления от магистральной го 95мм ² к отв.го 35мм ²	4	0,12	
	УЗА-11-Д35-Д150-1	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 35-150/35-150 для ответвления от магистральной го 120 мм ² к отв.го 95 мм ²		0,33	
8	УЗСО-16-С10-120-С25-95	Зажим ЗСПП 35-120/25-95 для ЗПБ	1	0,265	
9	УЗР-11-С06-С095	Зажим пластичный ЗП 6-95/6-95	1	0,10	
	УНН21-Д6-180-100	Хомут для СИП ХС-180, диаметр обхвтаваемого провода 10-45 мм, для СИП 35-95мм ²	3	0,026	
10	УНН21-Д9-260-100	Хомут для СИП ХС-260, диаметр обхвтаваемого провода 26-66 мм, для СИП 120мм ²		0,036	

Ответвление к вводу в здания в одну сторону от ВЛ
проводов СИП


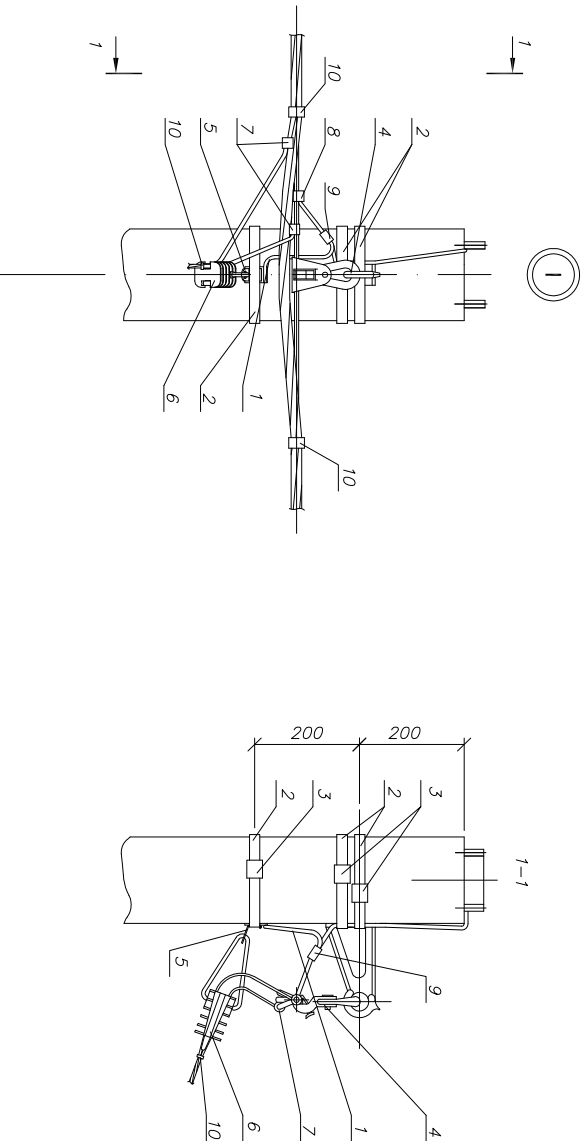


Схема ответвлений к вводу в здания
в одну сторону 4х жил СИП

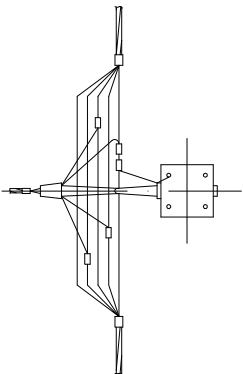

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взаим. Инв. №

Чертеж выполнен на 2 листах.
Общий выг см. лист 1.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АСР-ВЕТ-ОР-151-12-03	Лист
						2