

Марка ноз	Арматура	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Железобетонные элементы			
СВ95*		Стяжка СВ95 проект шифр НТЛ-0615.95	2	900	
П-3и		Опорно-анкерная плита П-3и НТЛ-35.0016-31	2	110	
		Стальные конструкции			
1		Конштейн уа НТЛ-35.0016-36	1	6,8	
2		Стяжка Г11 НТЛ-35.0016-34	2	7,7	
3		Заземляющий проводник ЗПБ НТЛ-35.0016-43	0,65	0,5	м
		Плунейная арматура			
4	УЗА-LS0	Плита биндажная металлическая 20х0,7х1000мм ПМ-50	2	0,11	
5	УЗА-51-100	Скрепта СУ-20	2	0,013	
6	УКА-12-1500-4000	Конштейн анкерный КАМ-4000	1	0,27	
8	УЗА-14-050-070-1500	Зожим анкерный ЗАН 50-70/1500 для СИП с нулевого жилого 50-70 мм ² (ЗАН 70-95/2200 с жилого 95 мм ²)	2	0,40 (0,65)	
11	УЗSG-16-S10-120-S25-95	Зожим ЗСГП 35-120/25-95 для ЗПБ	1	0,25	
12	УЗА-11-035-0150-1	Зожим ЗОИ 35-150/35-150 для фазных жил СИП***	4	0,33	
13	УЗА-11-025-095	Зожим ЗОИ 25-95/25-95 для нулевого жилы СИП***	1	0,12	
14	УЗР-11-S06-S095	Зожим плашечный ЗП 6-95/6-95	2	0,1	
15	УНН21-06-180-100	Хомут для СИП ХС-180, д 10-45 мм, для СИП 35-95мм ²	2	0,026	
		Хомут для СИП ХС-260, д 26-66 мм, для СИП 120мм ²		0,036	

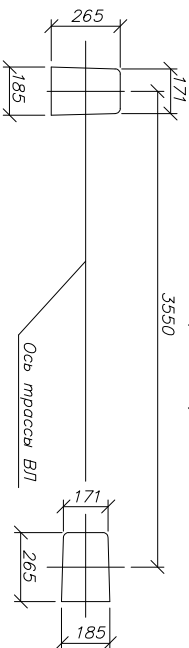


Схема установки стойки

[illegible]

Ответвление к вводу в здания в одну сторону от ВЛ
проводов СИП


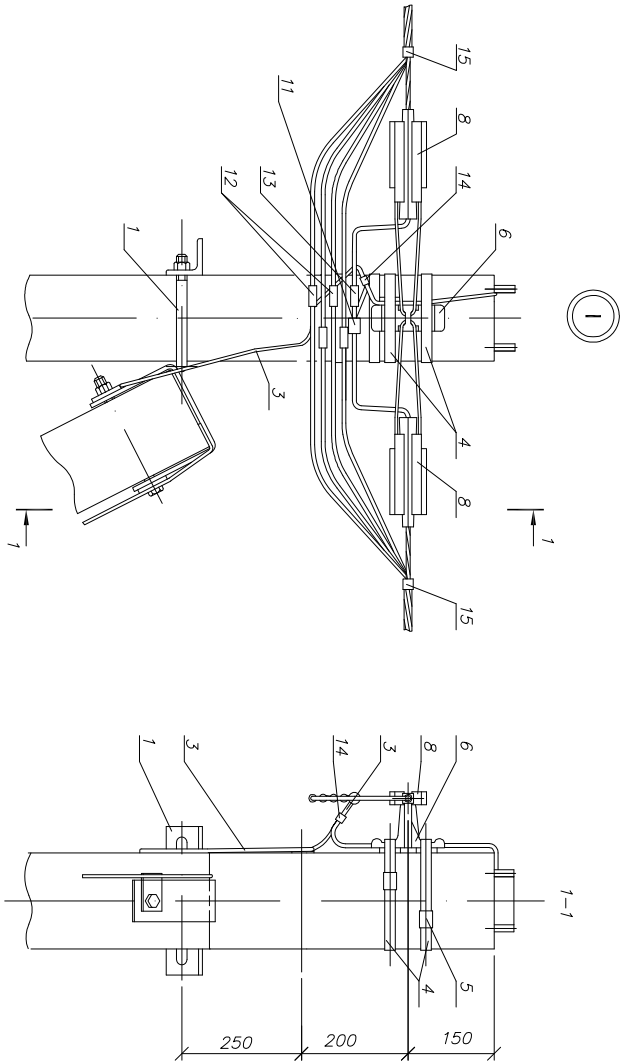


Схема отведений к вводу
в здания

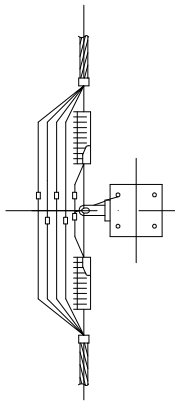

Чертеж выполнен на 2 листах.
Общий выг см. лист 1.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взаим.Инв. N

Изм.	Лист	N	году	Подп.	Дата	ASIP-BET-OPR-421-00-07	Лист
							2