




					ASIP-DEP-OPR-152-00-31			
					Одноцепные, двухцепные и переходные гребённые опоры ВЛП 0,4кВ с СИП-2 с линейной арматурой компании IEK®			
					Материалы для проектирования			
Изм.	Код	Уч	Лист	№	Знач	Уч	Лист	Дата

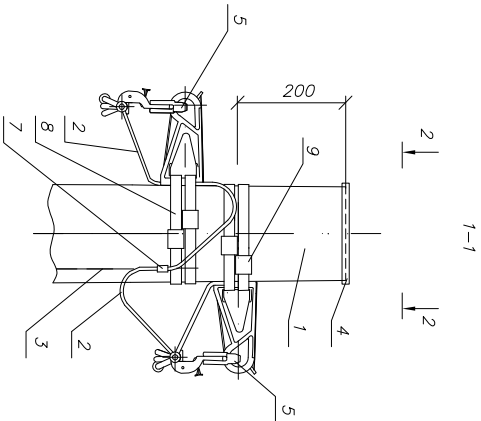

Поз	Арматура	Наименование	Код	Масса ед., кг	Приме- чание
		<i>Деревянные узлы</i>			
1	НТЛ-36.0017-40	Стойка С4, L=12000 мм, d _в =220 мм	1		
		<i>Металлические узлы</i>			
2	НТЛ-36.0017-51	Заемающий прободник ЭПБ, L=800 мм	1	0,4	
3		Прободник заземления Круге В10 ГОСТ2590-2006, L=8800	1	5,41	
4		<i>Длинная арматура</i>			
4		Крышка пластинковая для опоры	1		
5	УКА-31-016-095	Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500	2	0,50	
6	УЗСГ-16-510-120-525-95	Зажим ЭСПП 35-120/25-95 для ЭПБ	2	0,25	
7	УЗР-11-506-5095	Зажим плашечный ЭП 6-95/6-95	1	0,13	
8	УЗА-Л50	Лента бандажная металлопластиковая 20х0,7х1000 мм ЛМ-50	11	0,11	
9	УЗА-50-100	Скрепка СГ-20	11	0,01	
10	УНН21-06-180-100	Хомут для СИП ХС-180, d=10-45 мм для СИП 35-95 мм ²	4	0,026	
	УНН21-09-260-100	Хомут для СИП ХС-260, d=26-66 мм для СИП 120 мм ²		0,036	

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взаим. Инв. N

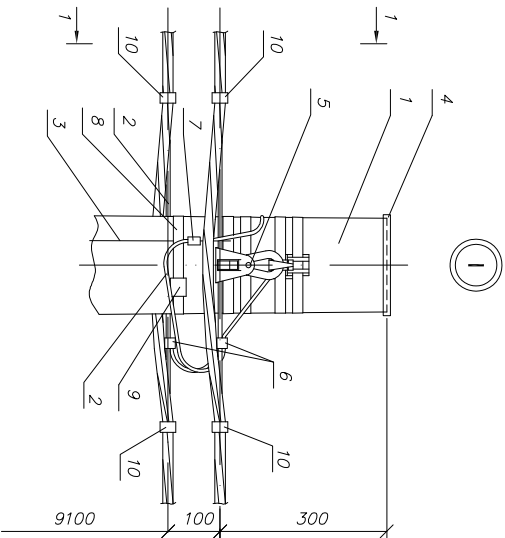

2-2


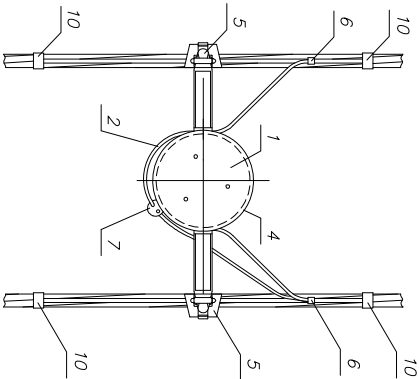


Схема установок опор на ВЛП

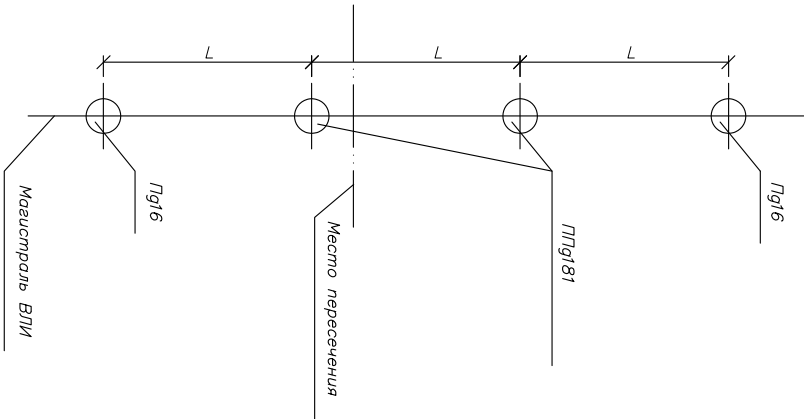

1. Чертеж выполнен на двух листах
2. Спецификацию и общий вид см. лист 1.
3. Проем Г и область применения опоры см. гокум. НТЦ-36.0017-ПЗ

Изм.	Лист	N гокум.	Подп.	Дата	ASIP-DER-OPR-152-00-31	Лист
						2