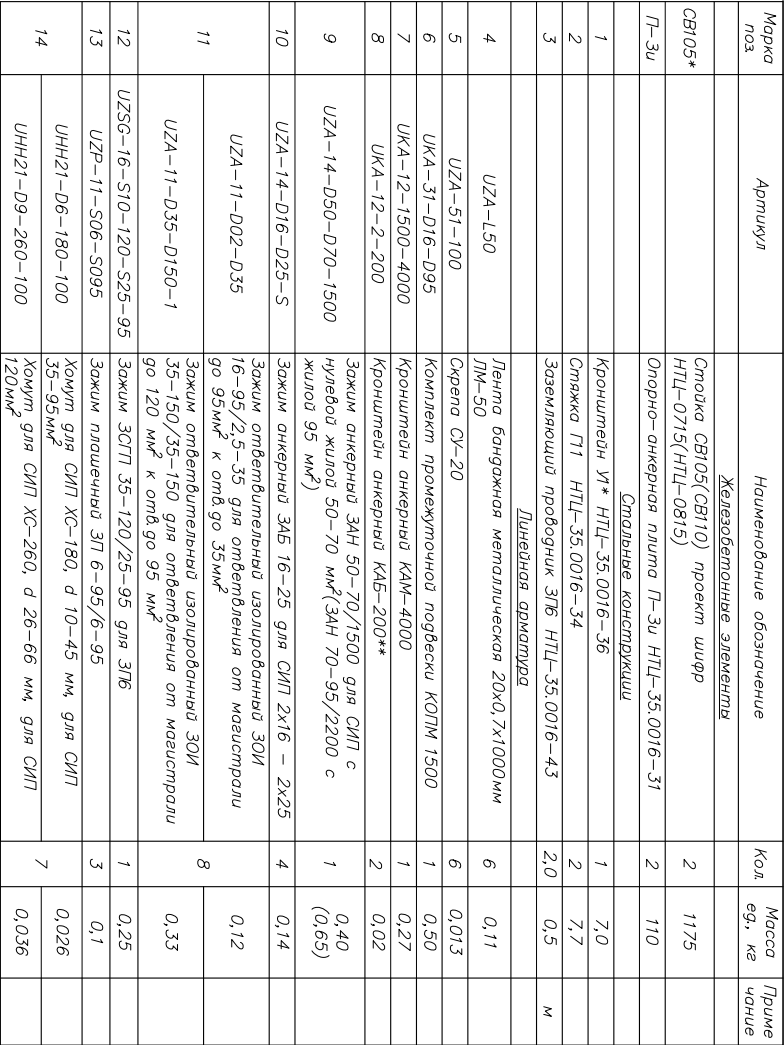


[illegible]

Ответвления к входу в здание в две стороны от
ВЛ проводов СИП


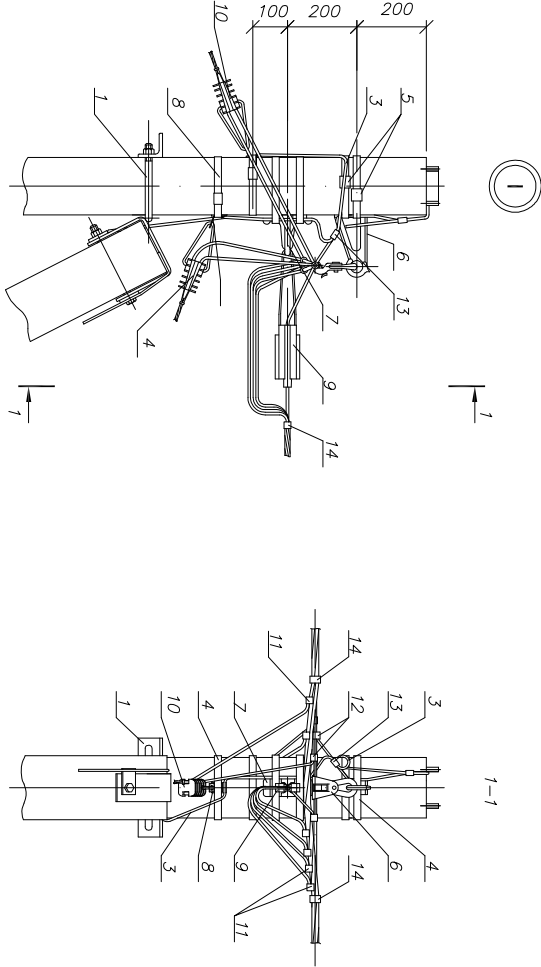


Схема отведений к входу в здания
в две стороны
2х2 жилы СИП

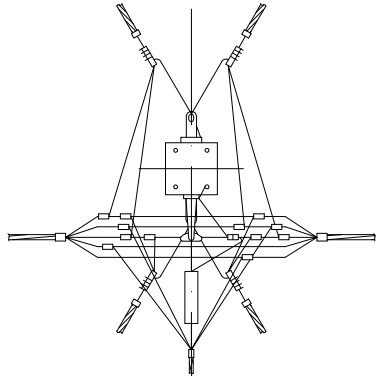

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взаим.Инв. №

Чертеж выполнен на 2 листах .
Общий вуг см. лист 1.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ASIP-BET-OPR-471-23-17	Лист
						2